

Norrbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



Kungörelse

25 FS 1982:57
A 37

om skyddsområden och föreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Abborrträsk 2:43, Glommerträsk 11:28, Hålborg 4:11, Ljusträsk 1:35, Moskosel 1:108 samt stadsäga 1 + 2 + 3 + 197 i Arvidsjaur, Arvidsjaur kommun;

Utkom från trycket
den 25 januari 1983.

utfärdad den 21 december 1982.

För att jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523) bereda skydd för grundvattentillgång som tillgodogörs för vattenförsörjningen inom Abborrträsk, Svedjan i Glommerträsk, Hålborg, Ljusträsk, Moskosel och Arvidsjaur inom Arvidsjaur kommun fastställer länsstyrelsen, på ansökan av kommunen, skyddsområden för grundvattentäkter på ovannämnda fastigheter. Skyddsområdena, som utmärkts på bifogade kartor, skall vara indelade i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Med stöd av nämnda lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter med giltighet inom skyddsområdena.

BRUNNSOMRÅDE

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

INRE SKYDDSZON

2 §

1 mom. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i statens industriverks författningssamling serie B nr 1/1970 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.

2 mom. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

3 mom. På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

3 §

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än tre meter över högsta grundvattenytan om inte byggnadsnämnden, efter hälsovårdsnämndens hörande, lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med byggnadsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde. Spill eller läckage av bensin, olja, fett o d skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd."

4 §

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

5 §

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande.

6 §

Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- eller transformatorolja, växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av byggnadsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

7 §

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

8 §

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan byggnadsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

10 §

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

YTTRE SKYDDSZON

11 §

1 mom. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i statens industriverks författningssamling serie B, nr 1/1970 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.

2 mom. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

3 mom. På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

12 §

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med byggnadsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktssområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde. Spill eller läckage av bensin, olja, fett o d skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd."

Anm

Om inte grundvattenytans högsta läge är känt genom tidigare undersökningar skall som underlag för fastställandet av denna ligga avvägningar, gjorda en gång varje månad under minst 18 månaders tid. Mätperioden skall avpassas så att den omfattar höst och vår under två år. Byggnadsnämnden bör därefter, om den finner det erforderligt, begära ytterligare mätningar för bestämning av högsta grundvattenytan.

13 §

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

14 §

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande.

15 §

Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrotningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av byggnadsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

16 §

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

17 §

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

18 §

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan byggnadsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

19 §

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER

20 §

För förberedande av möjlighet till kontroll skall, innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 §§, anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Sådan anmälan skall jämväl göras till byggnadsnämnden då fråga är om sådan verksamhet eller anläggning eller sådant upplag som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 18 §§.

21 §

Om grundvattenförorenande ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

22 §

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

23 §

Tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av hälsovårdsnämnden enligt bestämmelserna i 2 § hälsovårdsstadgan. Tillsyn över sådan verksamhet eller anläggning eller sådant upplag, som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 18 §§, må dessutom utövas av byggnadsnämnden.


Förseelser mot bestämmelserna i dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen (1918:523) sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Jämlikt bestämmelserna i 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen (1918:523) skall länsstyrelsens beslut omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Besvär över detta beslut kan anföras av sakägare genom skrivelse till kammarrätten i Sundsvall, Fack, 851 01 Sundsvall, inom tre veckor från delfåendet av detta beslut. I besvärsskrivelsen skall anges länsstyrelsens beslut.

LARS BACKLUND

Gunnar Andersson

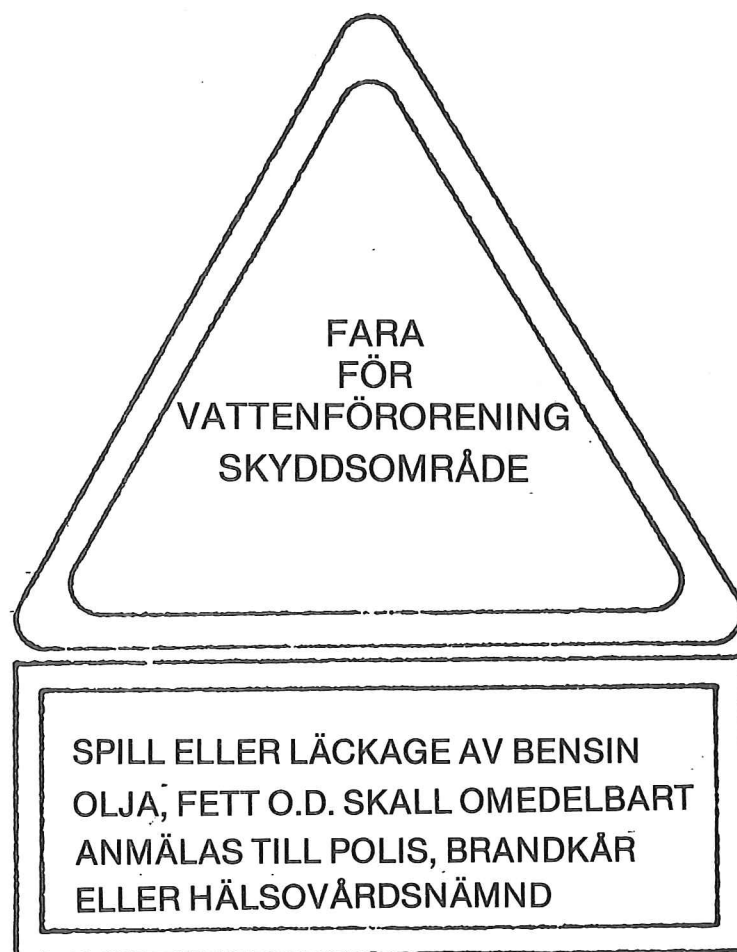

ANMÄRKNING

Skylten skall vara tillverkad av slagseg plast eller aluminium och ha en tjocklek av minst 1 mm samt i övrigt överensstämma med svensk standard för triangulär varningsskylt.